


QUICK REFERENCE GUIDE

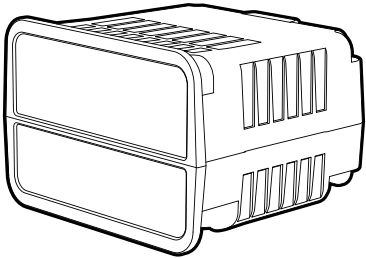

MIDAS-M MULTI GAS SENSOR CARTRIDGE

Honeywell

3016M5002 Rev 01

Warranty

Midas-M sensor cartridges carry a 12 month (1 year) warranty from switch-on/installation or up to 18 months from the date of shipment from Honeywell Analytics, whichever is less, provided this takes place before the "Activate Before" date on the cartridge. Pro-rata after "Activate Before"/install by date.

The oxygen sensor cartridge is guaranteed to operate satisfactorily for the period described above and will be replaced at no charge within that period only if it will not provide a correct reading after calibration by Authorized Service personnel. Physical or chemical damage, resulting from exposure to improper elements, is not covered.

The combustible (LEL) sensor cartridge is guaranteed to operate satisfactorily for the period described above. If it will not provide a correct reading after calibration by Authorized Service personnel, it will be replaced at no charge within that period. This guarantee is void if it has been contaminated by some unusual substance, including but not limited to, water and/or other liquids, oily compounds, corrosives, silicones, lead vapors, extremely high concentrations of combustible gases, and various particulates which may inhibit gas flow to the sensor cartridge element.

The toxic sensor cartridges are guaranteed to operate satisfactorily for the period described above. They will be replaced at no charge within that period only if they will not provide a correct reading after calibration by Authorized Service personnel, and only if the sensor cartridge membranes exhibit no physical or chemical damage resulting from exposure to improper substances.

Note that the Midas-M sensor cartridge stores an electronic history of each individual sensor cartridge's manufacture, warranty and calibration activity that is accessible by authorized Service personnel.

Introduction

The **Midas-M Sensor Cartridge** enables the detection of a wide range of asphyxiant, toxic, flammable, pyrophoric, corrosive, and oxidizer (including Oxygen) gases. The plug & play Sensor Cartridge is located inside the detector's chassis.



CAUTION

Failure to observe the following precautions can cause injury to persons or damage to property:

- When the Midas-M Sensor Cartridge reaches the end of its life, it should be disposed of by local regulations.
- Do not use cleaning solvents or abrasives to clean the Sensor Cartridge.
- Do not attempt to modify the product in any way from the manufacturer's design or specification. Warranty will be void and malfunction of the gas detector may result.
- Use only genuine spare parts and accessories with Midas-M. Malfunction may result if non-standard parts are used.
- Installation must be by the recognized standards of the appropriate authority in the country concerned. For Europe, see EN60079-14, EN60079-29-2, and EN61241-14. For installations in North America, the National Electrical Code (NFPA 70) should be strictly observed. All the appropriate local and national regulations should be observed.

Contact Us

Americas
Honeywell Analytics
405 Barclay Boulevard
Lincolnshire, IL 60069
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

Europe, Middle East, and Africa
Life Safety Distribution
AG(LSD)
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Manuals and other information about this product are available at:
www.honeywellanalytics.com/en/products/Midas-M



© 2019

Asia Pacific, India.
Honeywell Analytics Asia Pacific, Co., Ltd.
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Seoul 03922, South Korea
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388
India Tel: +91 124 4752 700
Analytics.ap@honeywell.com

Mainland China
Honeywell Industrial Safety Gas Detectors
Building#1, 555 Huanke Road Zhang Jiang
Hi-Tech Park Pudong New Area Shanghai
201203, China
Tel: 021-80386800
Fax: 021-60246070
gascchina@honeywell.com


Taiwan
Honeywell Taiwan Ltd
6F-2, No.8, ZiQiang S. Road, Jubei City,
30264 Taiwan
Tel: +886-3-5169284
Fax: +886-3-5169339
analytics.tw@honeywell.com

NOTE: If the customer breaks down the sensor cartridge by disassembling, modifying, careless use (physical and chemical damage), or other unauthorized alteration, the quality is not guaranteed and is excluded from the free replacement.


What's in the Box

- 1 Sensor Cartridge
- 1 battery module, only when the BiAS sensor is included in the cartridge
- 1 Quick Reference Guide

Overview

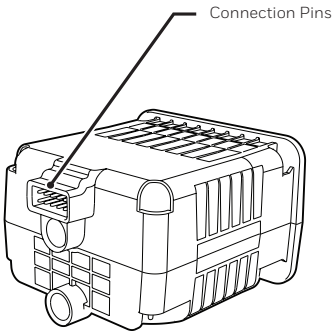

간편 사용 설명서

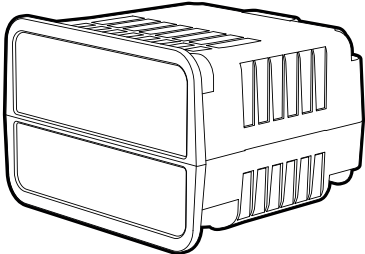


MIDAS-M 복합 가스 센서 카트리지

Honeywell

3016M5002 Rev 01

Mounting the Sensor Cartridge

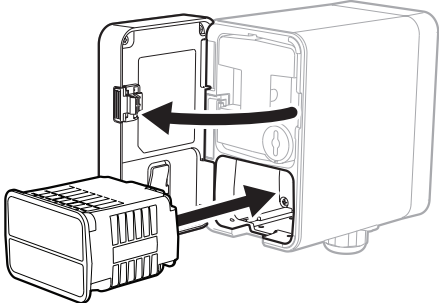

- 1 Turn the power off
- 2 Open the door and remove the BiAS battery module and the two plug caps.
- 3 Align the Sensor cartridge pins with the socket in the sensor cartridge chamber and then push the sensor cartridge gently until fully seated.
- 4 Close the door.
Press the 'O' button to clear the "Detect New Cartridge" message.
Confirm that the green LED is flashing, and that the yellow and red LEDs are off.
Confirm the display shows a concentration of zero (as appropriate).

소개

Midas-M 센서 카트리지를 사용하면 질식성, 유독성, 가연성, 인화성, 부식성, 산화성(산소 포함) 가스를 폭넓게 감지할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식의 이 센서 카트리지는 검지기 채시 내부에 위치합니다.




주의

다음 예방 조치를 준수하지 않을 경우 개인에 대한 상해나 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.

- Midas-M 센서 카트리지의 수명이 다하면 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
- 센서 카트리지를 청소하는 데 용제 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
- 제조업체의 설계 또는 사양에서 벗어나는 방식으로 제품을 개조하지 마십시오. 보증이 무효화되고 가스 검지기가 오작동할 수 있습니다.
- Midas-M에는 정품 예비 부품과 부속품만을 사용하십시오. 표준이 아닌 부품을 사용할 경우 오작동할 수 있습니다.
- 설치는 관련 국가의 해당 기관에서 인정된 표준에 따라 진행되어야 합니다. 유럽의 경우 EN60079-14, EN60079-29-2, EN61241-14를 참조하십시오. 북미에 설치하는 경우 미국의 전기공사규정(NFPA 70)을 엄격하게 준수해야 합니다. 해당하는 현지 및 국가별 규정을 모두 준수해야 합니다.

센서 카트리지 설치

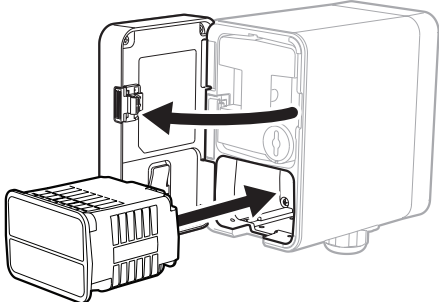

- 1 전원을 끕니다.
- 2 도어를 열고 BiAS 배터리 모듈과 두 개의 플러그 캡을 제거합니다.
- 3 센서 카트리지 핀을 센서 카트리지 챔버의 소켓에 맞추는 다음 센서 카트리지가 완전히 고정될 때까지 부드럽게 밀습니다.
- 4 도어를 닫습니다.
'O' 버튼을 눌러 "새 카트리지 감지" 메시지를 지웁니다.
녹색 LED가 깜박이고 노란색과 빨간색 LED가 꺼졌는지 확인합니다.
디스플레이에 농도가 0으로 표시되는지 확인합니다 (적절한 경우).

引言

Midas-M 传感器模块可检测各种窒息性、有毒、易燃、自然、腐蚀性和氧化剂（包括氧气）气体。即插即用传感器模块位于探测器机箱内。



注意


如果未遵守以下注意事项，可能会导致人身伤害或财产损失：

- 当 Midas-M 传感器模块达到使用寿命终点时，应根据当地法规进行处置。
- 不要使用清洁剂或研磨剂来清洁传感器模块。
- 不要尝试以改变制造商设计或规范的任何方式来修改产品。否则将无法享受质保，并且可能会导致气体探测器发生故障。
- 只能使用 Midas-M 的原装备件和附件。如果使用非标准零件，可能会导致故障。
- 安装必须遵循相关国家/地区的相应机构所颁布的公认标准。欧洲地区标准请参见 EN60079-14、EN60079-29-2 和 EN61241-14。北美地区的安装操作应严格遵循国家电器规范 (NFPA 70) 的要求。此外，还应遵循所有适用的当地和国家法规。

箱中所装物品


- 1 个传感器模块
- 1 个电池模块（仅当模块中包含 BiAS 传感器时）
- 1 本快速参考指南

概述

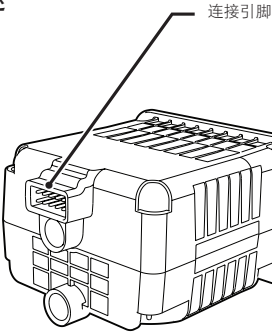

连接引脚

传感器模块安装

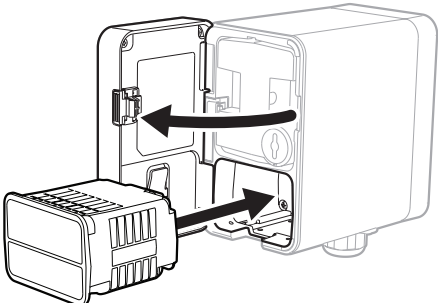

- 1 关闭电源
- 2 打开门，卸下 BiAS 电池模块和两个插头盖。
- 3 将传感器模块插针对准传感器模块室中的插座，然后轻轻推入传感器模块，直至完全就位。
- 4 关上门。
按下“O”按钮，清除“检测新模块”消息。
确认绿色 LED 灯闪烁，黄色和红色 LED 灯熄灭。
确认显示屏显示浓度为零（视情况而定）。


质保

Midas-M 传感器模块提供自开机/安装起 12 个月（一年）质保，或者自 Honeywell Analytics 发货之日起 18 个月质保，以先到日期为准，但必须在传感器模块上指定的“激活日期”之前。根据“激活日期”之前安装的具体日期按比例推算质保期。保证氧气传感器模块在上述期间内能够正常工作，并且只有在授权服务人员进行校准后仍无法显示正确读数的情况下，才可以在该期间内免费更换。因接触不当物质而造成的物理或化学损坏不在质保范围内。

可燃气体 (LEL) 传感器模块在上述期间内能够正常工作。如果经过授权服务人员进行校准后仍无法提供正确的读数，则将在此期间内免费更换。如果受某些异常物质污染，包括但不限于水和/或其他液体、油性化合物、腐蚀性物质、硅树脂、铅蒸气、极高浓度的可燃气体以及各种可能抑制气体流向传感器模块元件的颗粒，则无法享受质保。

保证在上述期间，有毒传感器模块能够正常工作。只有在授权服务人员进行校准后仍无法提供正确的读数，并且传感器模块没有因接触不当物质而导致物理或化学损坏时，才可以在该期间内免费更换。
请注意，Midas-M 传感器模块存储了每个传感器模块的制造、质保和校准活动的电子历史记录，专业服务人员可以查看这些记录。

快速参考 指南

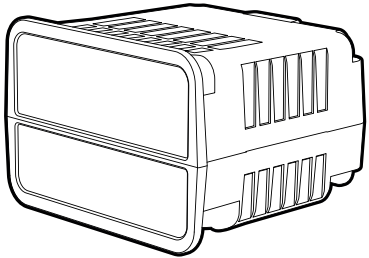

MIDAS-M 多種氣體感測器卡匣

Honeywell

3016M5002 Rev 01

保固

Midas-M 感測器卡匣自您開機/安裝起提供 12 個月 (1 年) 保固，或是自 Honeywell Analytics 出貨當日起最長 18 個月 (二者以較短者為準)，前提是您必須在卡匣上標示的「啟用日期」之前開機/安裝。過了「啟用日期」或安裝截止日期，則按日期比例計算。

在上述期間內，我們保證氧氣感測器卡匣提供令人滿意的運作效能，若經授權服務人員校準後仍無法提供正確的讀數，即可免費更換。但因接觸不當元素而導致的物理或化學損壞則不包括在內。

易燃氣體 (LEL) 感測器卡匣提供令人滿意的運作效能，若經授權服務人員校準後仍無法提供正確的讀數，即可於該期限內免費更換。如果卡匣遭到某些特殊物質污染，保固即失效；特殊物質包括但不限於水和/或其他液體、油性化合物、腐蝕劑、聚矽氧、鉛蒸氣、極高濃度的可燃氣體以及各種可能抑制氣流進入感測器卡匣元件的微粒。

在上述期間內，我們保證有毒氣體感測器卡匣提供令人滿意的運作效能，若經授權服務人員校準後仍無法提供正確的讀數，即可於該期限內免費更換，但因接觸不當物質而導致感測器卡匣滲透膜的物理或化學損壞則不包括在內。

請注意，Midas-M 感測器卡匣存放了每個感測器卡匣的製造、保固、校準活動等電子紀錄，可供授權服務人員自由存取。

簡介

Midas-M 感測器卡匣可偵測多種窒息性、有毒性、易燃性、自燃性、腐蝕性和氧化劑 (包括氧氣) 的氣體，即插即用，位於感測器機箱內部。



警告

未能遵守以下注意事項，可能導致人身傷害或財產損失：


- Midas-M 感測器卡匣使用壽命終止後，請依照當地法規棄置。
- 請勿使用清潔溶劑或研磨劑清潔感測器卡匣。
- 不得以任何形式對製造商的產品設計或規格進行改裝，否則保固將會失效，氣體偵測器也可能會故障。
- 只能使用 Midas-M 的原廠零配件。使用非標準零件可能導致故障。
- 安裝必須符合相關國家/地區有關當局認可的標準。歐洲使用者請參閱 EN60079-14、EN60079-29-2 和 EN61241-14。在北美安裝本設備應嚴格遵守美國國家電氣法規 (NFPA 70)。所有適當的地方和國家法規均應確實遵守。

如果客戶因拆卸、改裝、不當使用 (物理和化學方面的損壞)，或其他未經授權的修改，而導致感測器卡匣故障，我們將不保證產品品質，亦不提供免費更換。

內容物

- 1 個感測器卡匣
- 1 個電池模組 (只在卡匣中裝有 BiAS 測器時才隨附)
- 1 本快速參考指南

概述

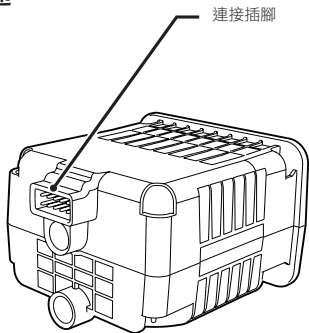

連接插腳

Einleitung

Die **Midas-M Sensorkassette** ermöglicht die Erkennung zahlreicher Stickgase sowie giftiger, brennbarer, pyrophorer, ätzender und oxidierender Gase (einschließlich Sauerstoff). Die steckbare Sensorkassette befindet sich innen am Gehäuse des Detektors.




ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen:

- Wenn die Midas-M Sensorkassette das Ende der Lebensdauer erreicht hat, muss sie gemäß den einschlägigen Vorschriften entsorgt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Sensorkassette keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Nehmen Sie an dem Gerät keine vom Plan oder den Spezifikationen des Herstellers abweichenden Veränderungen vor. Dadurch würde die Garantie nichtig und die Funktion des Gasdetektors möglicherweise beeinträchtigt.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör für Midas-M. Die Verwendung anderweitigen Zubehörs beeinträchtigt möglicherweise die Funktion.
- Die Installation muss gemäß den anerkannten Standards der entsprechenden Behörde im betreffenden Land erfolgen. Für Europa gelten EN60079-14, EN60079-29-2 und EN61241-14. Bei Installationen in Nordamerika ist der „National Electrical Code“ (NFPA 70) strikt zu beachten. Alle entsprechenden lokalen und nationalen Vorschriften sind zu beachten.

安裝感測器卡匣

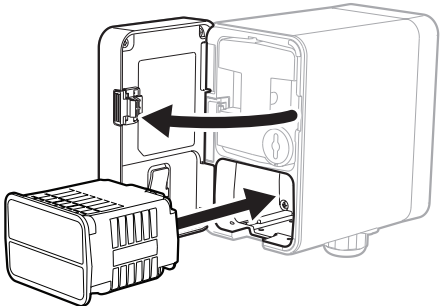


- 關閉電源
- 打開門，然後卸下 BiAS 電池模組和兩個插頭蓋。
- 將感測器卡匣插腳與感測器卡匣室中的插槽對準，然後輕輕推入感測器卡匣，直至完全定位。
- 將門關上。
按下「O」按鈕以清除「偵測到新卡匣」訊息。
確認綠色 LED 正在閃爍，黃色和紅色 LED 已熄滅。
確認畫面顯示濃度為零 (視情況而定)。

Wenn der Kunde die Sensorkassette durch Demontage, Modifizierung, sorglose Nutzung (physische und chemische Schäden) oder sonstige nicht autorisierte Veränderung beschädigt, kann die Qualität nicht garantiert werden und ein kostenloser Austausch wird ausgeschlossen.

Lieferumfang


- 1 Sensorkassette
- 1 Batteriemodul, nur wenn der BiAS-Sensor in der Kassette enthalten ist
- 1 Kurzanleitung

Übersicht

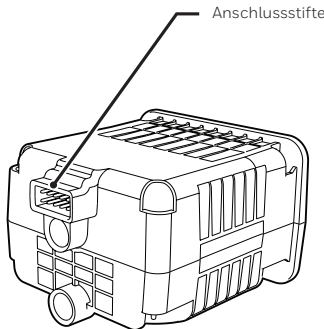

Anschlussstifte

Montage der Sensorkassette

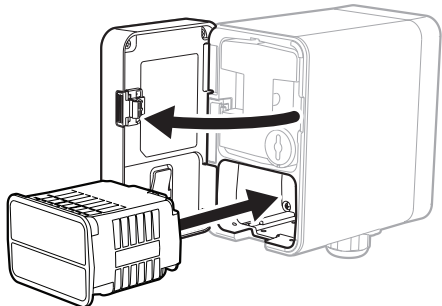

- Das Gerät ausschalten
- Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie das BiAS-Batteriemodul und die beiden Steckverschlüsse heraus.
- Richten Sie die Stifte der Sensorkassette auf die Buchse in der Sensorkassettenkammer aus und schieben Sie dann die Sensorkassette vorsichtig hinein, bis sie vollständig einrastet.
- Schließen Sie die Tür.
Drücken Sie die Taste „O“, um die Meldung „Neue Kassette erkannt“ zu löschen.
Die grüne LED muss leuchten und die gelbe und rote LED müssen aus sein.
Auf dem Display muss eine Konzentration von Null (sofern zutreffend) angezeigt werden.

Garantie

Für Midas M Sensorkassetten gilt eine Garantie von 12 Monaten (1 Jahr) ab Einschalten/Installation oder bis zu 18 Monaten ab Auslieferungsdatum von Honeywell Analytics, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist, unter der Voraussetzung, dass dies vor dem auf der Kassette angegebenen spätesten Aktivierungsdatum geschieht. Anteilige Garantie nach dem spätesten Aktivierungs-/Installationsdatum


Für Sensorkassetten für Sauerstoff gilt eine Garantie in Bezug auf ihren zufriedenstellenden Betrieb während des o. g. Zeitraums. Innerhalb dieses Zeitraums werden sie nur dann kostenlos ersetzt, wenn sie nach der Kalibrierung durch autorisierte Servicemitarbeiter keine korrekten Messwerte ausgeben. Physikalische oder chemische Schäden, die durch den Kontakt mit ungeeigneten Elementen hervorgerufen werden, sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Für Sensorkassetten für brennbare Gase (UEG) gilt eine Garantie in Bezug auf ihren zufriedenstellenden Betrieb während des o. g. Zeitraums. Wenn sie nach einer Kalibrierung durch autorisierte Servicemitarbeiter keine korrekten Messwerte ausgeben, werden sie während dieses Zeitraums kostenlos ersetzt. Diese Garantie wird ungültig, wenn eine Kontamination durch ungewöhnliche Substanzen stattgefunden hat. Dies umfasst u. a. Wasser und/oder andere Flüssigkeiten, ölhaltige Verbindungen, ätzende Substanzen, Silikone, bleihaltige Dämpfe, hohe Konzentrationen brennbarer Gase und verschiedene Partikel, die den Gasdurchfluss zum Sensorkassettenelement beeinträchtigen.

Für Sensorkassetten für giftige Gase gilt eine Garantie in Bezug auf ihren zufriedenstellenden Betrieb während des o. g. Zeitraums. Diese werden in diesem Zeitraum nur dann kostenlos ersetzt, wenn sie nach der Kalibrierung durch autorisierte Servicemitarbeiter keine korrekten Messwerte ausgeben und wenn die Membranen der Sensorkassette keine physikalischen oder chemischen Schäden aufweisen, die durch den Kontakt mit ungeeigneten Elementen hervorgerufen wurden.

Midas-M Sensorkassetten speichern einen elektronischen Verlauf in Bezug auf die Herstellung, Garantie und Kalibrierung der einzelnen Kassetten, auf die autorisierte Servicemitarbeiter zugreifen können.

クイック リファレンス ガイド

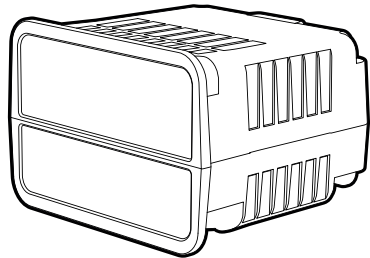

MIDAS-M マルチガスセンサカートリッジ

Honeywell

3016M5002 改訂01

はじめに

Midas-M センサカートリッジを使用することで、窒息性ガス、毒性ガス、可燃性ガス、自然発火性ガス、腐食性ガス、酸性性ガス (酸素を含む) などの多様なガスを検知することができます。プラグアンドプレイ型のセンサカートリッジは、検知器シャーシ内に搭載されています。



注意

以下の警告に従わない場合、人が傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります：


- Midas-M センサカートリッジが製品寿命を迎えた場合、各地域の規制に従って廃棄する必要があります。
- 洗浄溶剤や研磨剤でセンサカートリッジを清掃しないでください。
- メーカー設計ならびに仕様から逸脱するような改造を製品に加えないでください。保証が無効となるうえ、ガス検知器に不具合が生じる可能性があります。
- Midas-M の純正交換部品およびアクセサリのみを使用してください。非標準部品を使用した場合、故障が発生する可能性があります。
- お使いになる国の関係機関が指定している基準に従って設置してください。欧州の場合、EN60079-14、EN60079-29-2、EN61241-14 をご確認ください。北米での設置については、米国電気工事規格 (NFPA 70) を厳守してください。該当する各地域、各国の規則をすべて遵守する必要があります。

お客様による分解、改造、誤用 (物理的および化学的損傷)、あるいはその他認められていない扱いによりセンサカートリッジが故障した場合、品質は保証されず無料交換の対象外となります。

同梱品目


- 1 センサカートリッジ
- 1 バッテリモジュール、カートリッジにバイアスセンサが付いている場合のみ
- 1 クイックリファレンスガイド

概要

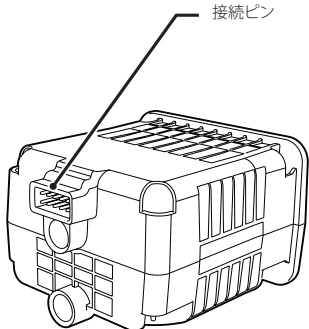

接続ピン

センサカートリッジの取り付け

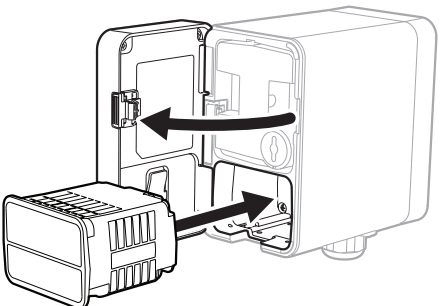

- 電源を切る
- 扉を開け、バイアスバッテリモジュールと2つのプラグキャップを取り外します。
- センサカートリッジのピンと、センサカートリッジ収納部にあるソケットの位置を合わせます。次に、センサカートリッジが完全に収まるまでやさしく押し込みます。
- 扉を閉めます。
「O」ボタンを押して「新規カートリッジを検出 (Detect New Cartridge)」というメッセージを消去します。
緑色の LED が点滅し、黄色と赤色の LED が消灯していることを確認します。
ディスプレイに濃度ゼロが表示されていることを確認します (必要に応じて)。

保証

Midas-M センサカートリッジには、「初回使用期限 (Activate Before)」日前にカートリッジを使用した場合を条件として、電源投入または取付から 12 か月間 (1 年間)、または Honeywell Analytics からの配送日から最大 18 か月間 (いずれか短い方) の保証期間があります。「初回使用期限 (Activate Before)」/設置後の日数に比例します。

酸素センサカートリッジは、前述の期間、十分に動作することが保証されています。正規のサービス担当者が校正を行った後に正しい指示値が表示されない場合にのみ、保証期間中、酸素センサカートリッジは無料で交換されます。不適切な要素に暴露した結果として生じた物理的破損または化学作用による破損は、保証対象外です。

可燃性ガス (LEL) センサカートリッジは、十分に動作することが保証されています。正規のサービス担当者が校正を行った後に正しい指示値が表示されない場合、保証期間中、可燃性ガスセンサカートリッジは無料で交換されます。通常とは異なる物質 (水などの液体、油性の化合物、腐食物、シリコン、鉛蒸気、非常に高濃度の可燃性ガス、多様な微粒子など、センサカートリッジ部品へのガスの流れを制限する可能性があるものを含む) がこれらに限定しない) で汚染された場合、この保証は無効になります。

毒性ガスセンサカートリッジは、前述の期間、十分に動作することが保証されています。正規のサービス担当者が校正を行った後に正しい指示値が表示されず、また不適切な物質に暴露されたことによる物理的または化学的な破損がセンサカートリッジの膜に見られない場合にのみ、保証期間中、毒性ガスセンサカートリッジは無料で交換されます。

Midas-M センサカートリッジには、個々のセンサカートリッジの製造、保証、および校正作業の電子履歴が保存されており、正規のサービス担当者は履歴を確認することができます。